
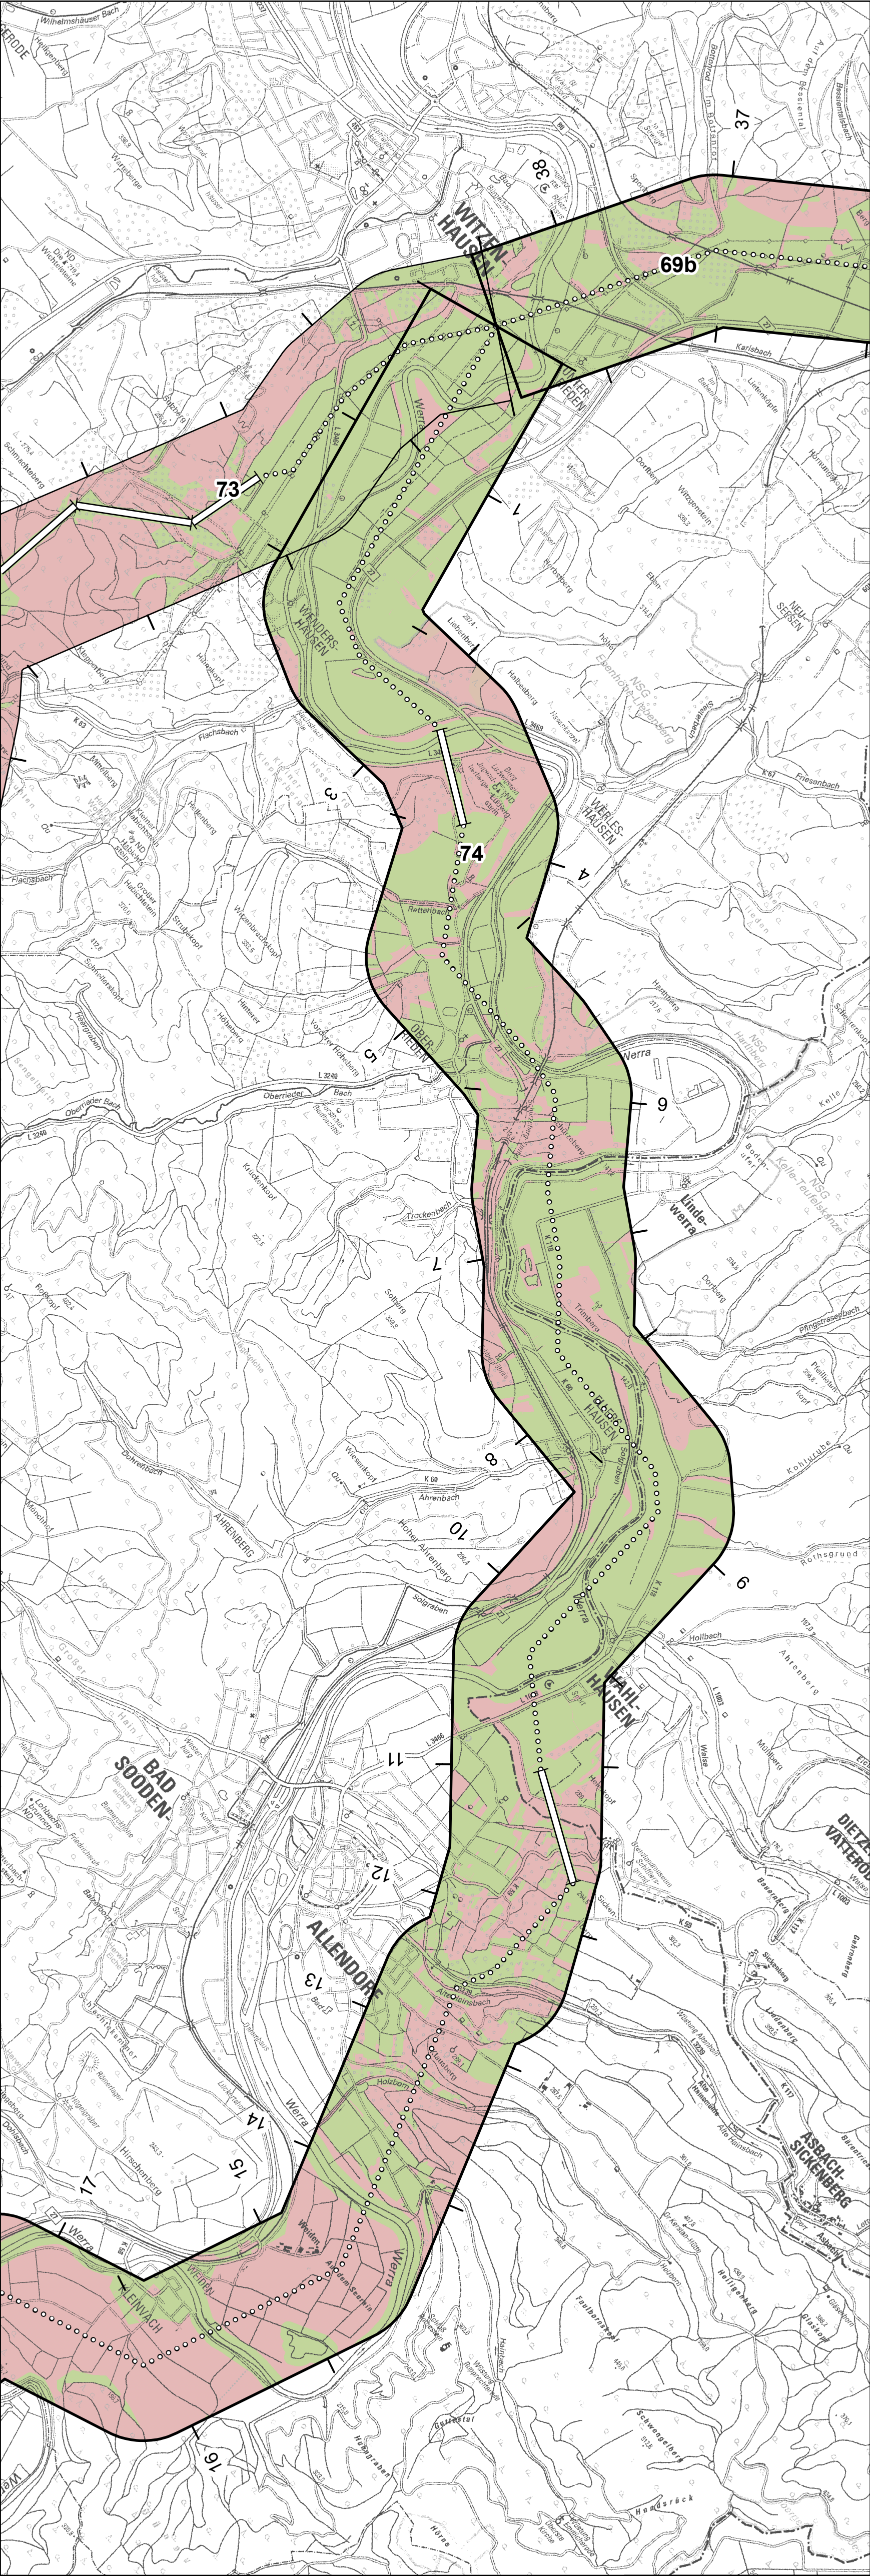


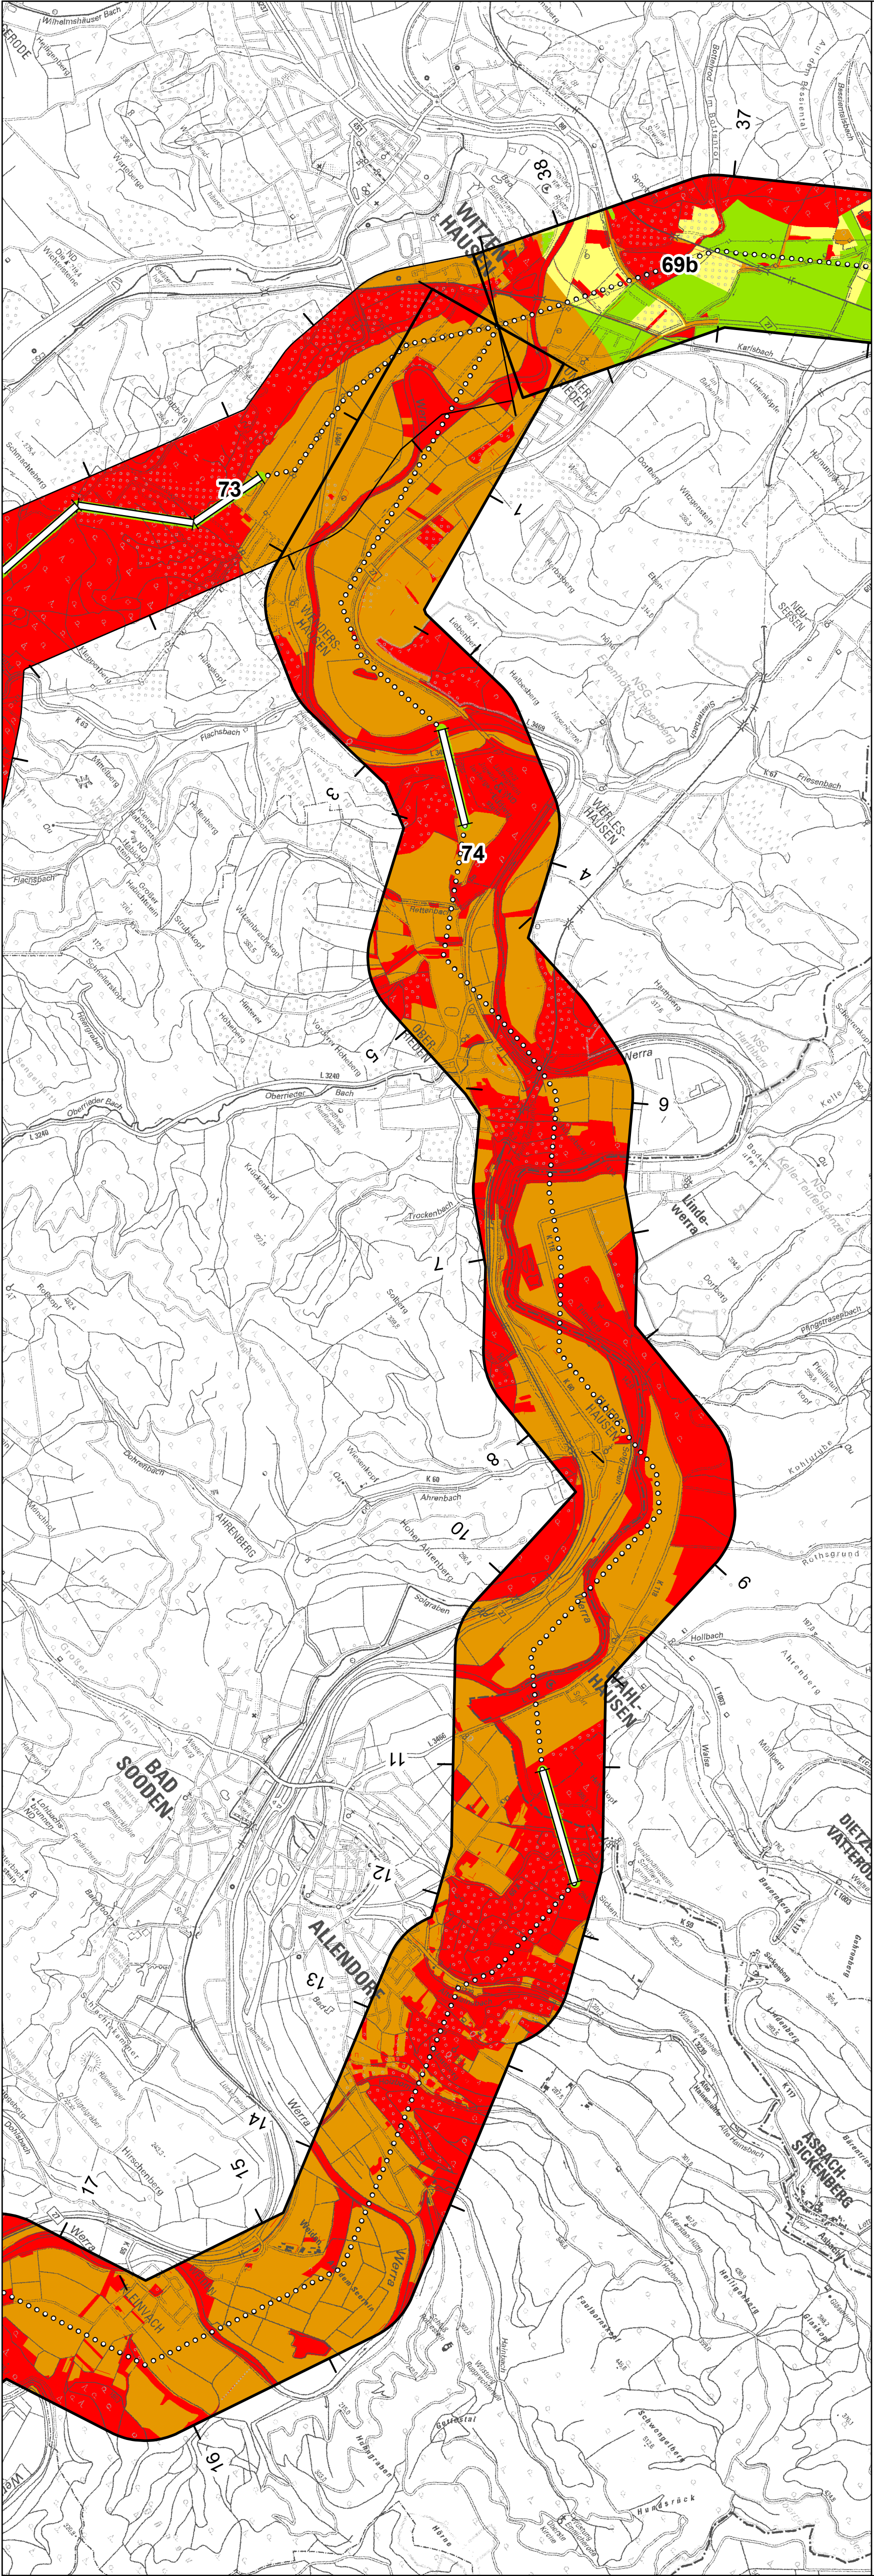

Konfliktpotenzial

- sehr hoch
- hoch
- mittel
- gering

Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen

- erhebliche Auswirkung
- keine erhebliche Auswirkung

Allgemeine Legende:

DC	AC
ausgewähltes Trassenkorridorsegment	
übrige Trassenkorridorsegmente	
Untersuchungsraum Vorhaben 3	

	Netzverknüpfungspunkt
	potenzieller Schachtstandort
	potenzieller Konverterstandort
	potenzielle Trassenachse, geschlossene Bauweise
	potenzielle Trassenachse, offene Bauweise
	Verbindungsline (zwischen potenziellen Trassenachsen)

Zeichnungstitel: Anlage 3: Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt TKS 69b, 74

Zeichnungs Nr.: A100_ArgeSL_P8_V3_C_EUB_1017_Anlage3

Blatt Nr.: 62, Teil 2

Stand: 25.03.2019

Erstellt / Geprüft / Freigegeben: BerB / HorG / PehM

Vorhabenträger: TenneT TSO GmbH, Bernecker Str. 70, 95448 Bayreuth

Vorhabenträger: TransnetBW GmbH, Osloer Str. 15-17, 70173 Stuttgart

Erstellt durch: ARGE SuedLink, c/o ILF Consulting Engineers, Werner-Eckert-Straße 7, D-81829 München

Projekt: Höchstspannungsleitung Brunsbüttel - Großgartach; BBPIG Vorhaben Nr. 3 Abschnitt C

Kartengrundlage: Digitale Topographische Karte 1:25.000 (DTK25); © GeoBasis-DE / BKG 2016

Datenquellen: siehe A100_ArgeSL_P8_SL_0_LIT_1001_Anhang1; verwendete Datenquellen

Ankünfte: siehe A100_ArgeSL_P8_SL_0_LIT_1000_Quellenverzeichnis; Abkürzungs-, Quellen- und Literaturverzeichnis, Glossar

Scale: 1:25.000

Scale: 1:4.000.000